


邹平钢制防火门定制

发布日期：2025-09-29

防火卷帘、防火门、防火窗调试完毕后，应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行工程质量验收。验收应由施工单位提出申请，并应由建设单位组织监理、设计、施工等单位共同实施。

(应强制执行) 2、防火卷帘、防火门、防火窗工程质量验收前，施工单位应提供下列文件资料，并应按下表填写资料核查记录：(1)工程质量验收申请报告□(2)GB50877第3.0.1条规定的施工现场质量管理检查记录□(3)GB50877第3.0.2条规定的技术资料。(4)竣工图及相关文件资料。(5)施工过程(含进场检验、安装及调试过程)检查记录。(6)隐蔽工程验收记录。3、防火卷帘、防火门、防火窗工程质量验收前，应根据规范规定的验收内容和验收方法，制订验收方案，验收人员应根据验收案按程序进行，并应按规范填写工程质量验收记录。智雷消防科技欢迎各位有志之士来公司参观、洽谈业务！邹平钢制防火门定制

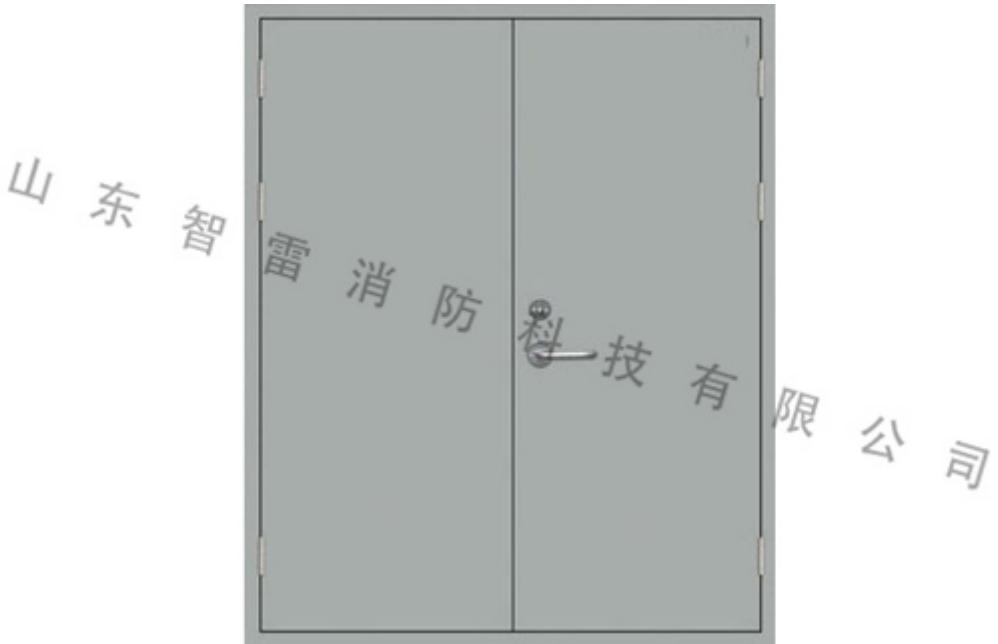

除此之外，针对超大门洞用门所以，公安部消防产品合格评定中心发布了《关于重申“超大规格”防火门产品质量认证管理措施的通知》，指出拥有生产超大防火门能力并且取得检测报告的企业，可制造超大规格防火门；但其与常规尺寸门的大区别在于，超大门采用一门一规格形势，如企业取得的是3000mm*3000mm的生产许可，就只能生产这个尺寸，如须制造2427、2730这样的小尺寸是不可的，并非覆盖式。以下是普通防火门和超大防火门尺寸要求。用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。邹平钢制防火门定制智雷消防科技秉承“质量为先，服务至上”的企业宗旨。



防火门的开启角度，一方面影响自身的疏散净宽度，另一方面，也直接影响疏散路径的净宽度。目前的防火门及常规疏散门，虽然都能保证在 120° （甚至 150° ）时正常开启，但在确定大疏散净宽度时，宜采用 90° ，说明如下：确定疏散门有效开启时的开门角度，主要关系三个指标：1、开启后应尽量确保疏散门的大净宽度；2、开启后应尽量减少对疏散路径的净宽度影响；3、反复开启不应影响疏散门的可靠性。虽然目前的防火门及常规疏散门，通常都能保证在 120° （甚至 150° ）时正常开启，但防火门可靠性实验中的开启角度只为 70° ，而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。因此，将疏散门的开启角度确定在 90° ，是相对合理的，这个角度也有效利用了疏散门的有效净宽度。

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于 600mm 。防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3mm 。 4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3mm 。 5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于 9mm 。 6 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于 3mm 。智雷消防科技的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。



防火门的设置部位防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于 6.0m^2 ，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门，而在人防中防火分区通向前室以及前室通向避难走道的门均为甲级门电缆井、管道井、排气道、垃圾道等竖向井道，需要设置丙级防火门，防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延，而排烟管道在防排烟规范中，管道井的门为乙级门。重要设备间需要设置防火门，常用的有：变配电室（甲级）、通风空气调节机房（甲级）、消防水泵房（建规乙级门，水规甲级门）、电梯机房（甲级）、（发电机房甲级）、储油间（甲级）、消防控制室（乙级）、灭火设备室（乙级）。智雷消防科技的自信源于我们的专业。邹平钢制防火门定制

智雷消防科技厂家直接供货，没有中间商，价格更便宜。邹平钢制防火门定制

对于入户防火门的安装，相关规定大家可以参考一下，在《江苏省住宅设计规范》中有关于住户入户防火门安装的相关规定：七层至九层的每层建筑面积不超过650平米且每套户门至楼梯间距离不大于15米的塔式住宅，如果不设封闭楼梯间的话，户门必须采用乙级防火门；七层至九层单元式住宅，如果单元内没有通向屋顶敞开楼梯间，分户门应当采用乙级防火门；单元与单元之间设有防火墙，户门为甲级防火门；高层居住建筑的户门因有困难必须直接开向前室时，部分开向前室的户门均应为乙级防火门；楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上除开设通向公共走道的疏散门和甲级或乙级防火门作为户门，不应设其它门、窗、洞口。但这些都只是对于房屋设计上的规定，对于住户是否能自行更换自家防火门，还没有具体规定。邹平钢制防火门定制

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行GB12955-2008 GB14102-2005标准，并采

用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先,服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络，为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障. 本公司产品质量可靠，品质优良。